


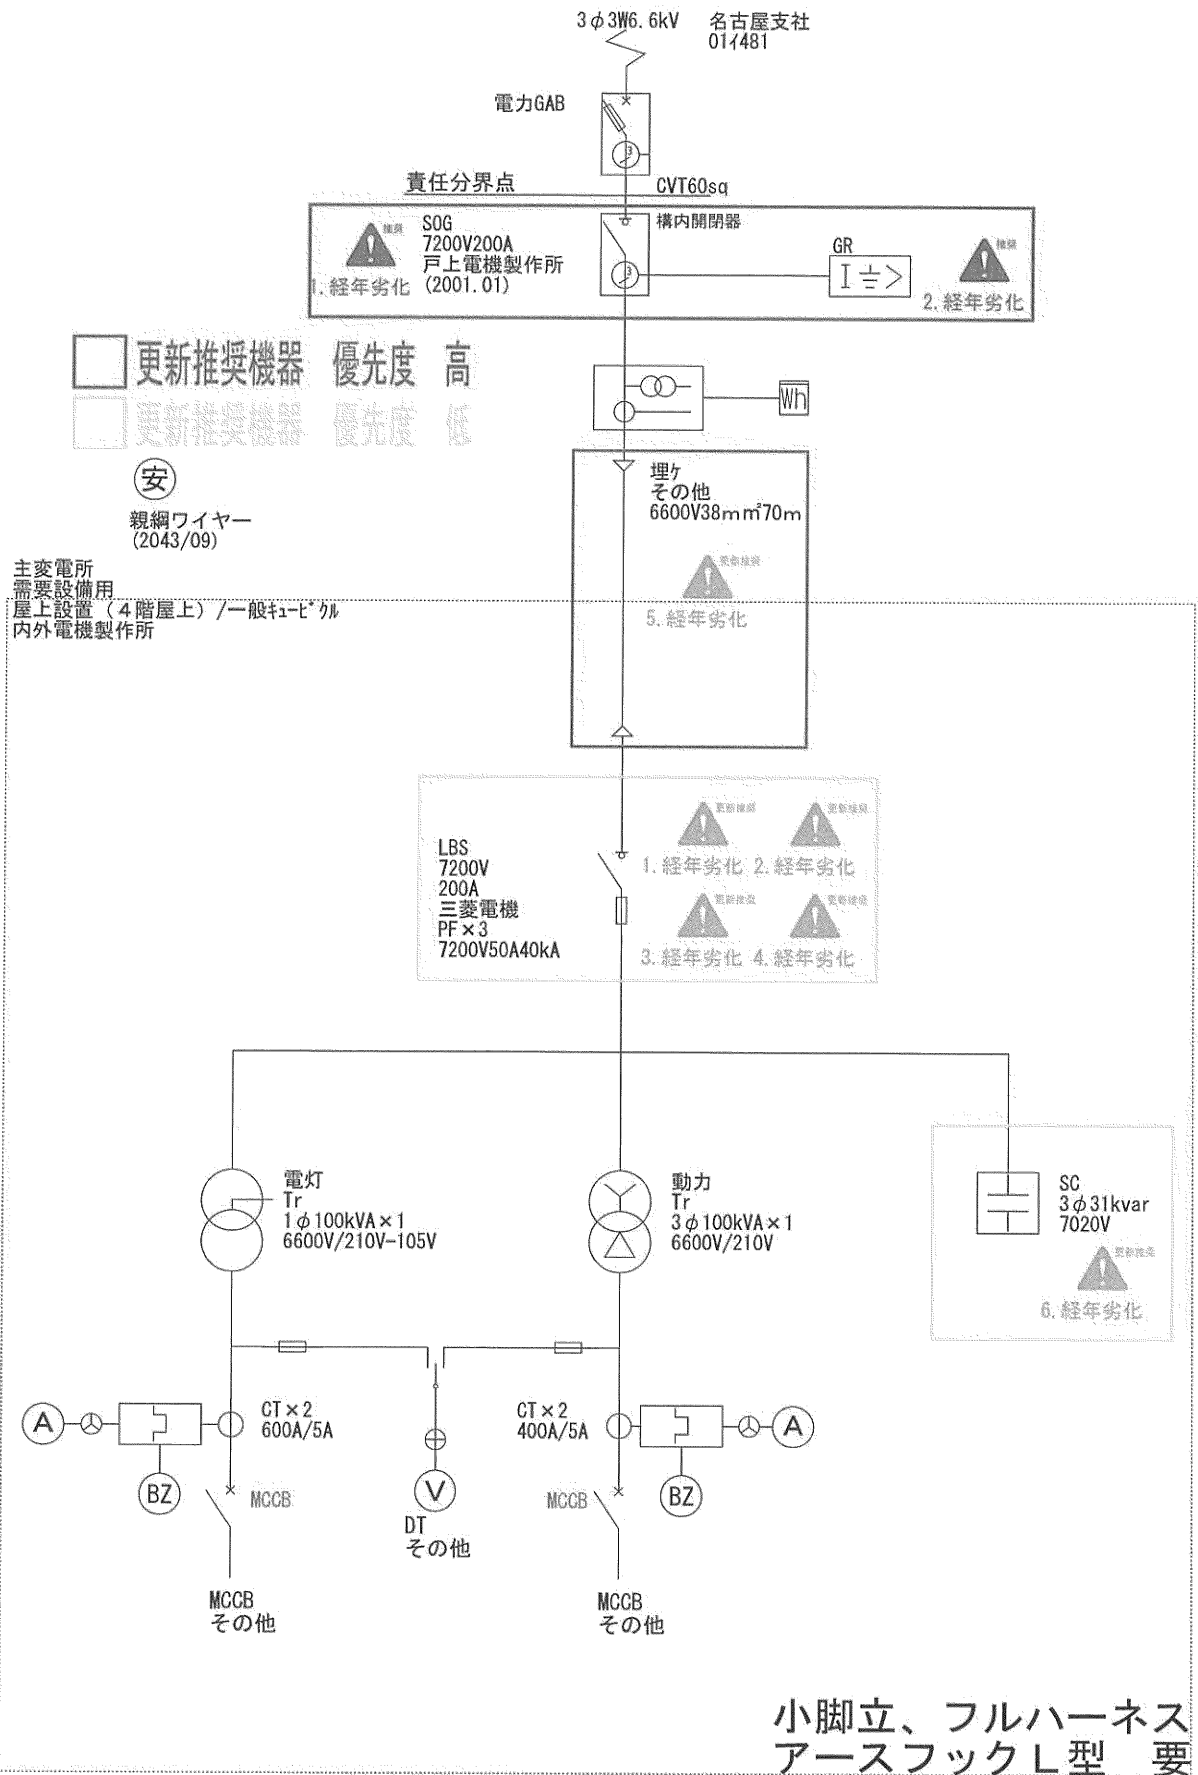

単線結線図

220-7489-1

愛知県名古屋市東区葵1-15-30

愛知県行政書士会 会館

電気設備機器年表

起算年月：2022年3月

○：更新推奨時期 ●：更新時期

受(変)電所名	設備分類	用途区分/ バンク名称	製造年月	製造者	型式	定格値	改修 依頼済	2021 以前	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
主変電所	電力ヒューズ（遮断器）	主遮断器用／	2001年1月	三菱電機 株式会社	CL-LB	7200V／50A／ 40.0kA	無	●											
主変電所	電力ヒューズ（遮断器）	主遮断器用／	2001年1月	三菱電機 株式会社	CL-LB	7200V／50A／ 40.0kA	無	●											
主変電所	電力ヒューズ（遮断器）	主遮断器用／	2001年1月	三菱電機 株式会社	CL-LB	7200V／50A／ 40.0kA	無	●											
	構内区分開閉器	常用	2001年1月	株式会社 戸上電機製作所	GLT-B-MNN	7200V／200A	無	○	●										
	構内区分開閉器用 GR	構内区分用	2001年1月	株式会社 戸上電機製作所	LTR-M-O	100V	無	○	●										
主変電所	コンデンサ	その他用／	2001年1月	パナソニック 株式会社	ZB-W27K	7020V／31.0kvar	無	○	○	○	○	○	○	●					
主変電所	遮断器	主遮断器用／	2001年1月	三菱電機 株式会社	SCL-SB	7200V／200.0A／ 0.0kA	無	○	○	○	○	○	○	●					
	高圧ケーブル	引込用	2001年1月	住友電気工業 株式会社		6600V／38mm ² ／ 70m	無	○	○	○	○	○	○	●					
主変電所	変圧器	電灯用／ 電灯	2001年1月	株式会社 日立製作所	SOU-CR	6600V／210V／1 φ／100.0kVA	無						○	○	○	○	○	○	●
主変電所	変圧器	動力用／ 動力	2001年1月	株式会社 日立製作所	SOU-YDCR	6600V／210V／3 φ／100.0kVA	無						○	○	○	○	○	○	●

お客さま番号	220-7489-1	事業場名称	長知県行政書士会 会館	保安本部担当者	大津 竜真	点検担当者	大津 竜真
--------	------------	-------	-------------	---------	-------	-------	-------

高圧設備台帳(供給設備)

供給線		用途区分		変電所		バンク		フィーダー番号		引込往番号		B種接地抵抗許容値(Ω)		受電点三相短絡電流(kA)		供給電圧(V)	
常用		市池						F35		01481		42.0		0.0		6600	

構内区分開閉器		用途区分		種類		定格電圧(V)		定格電流(A)		遮断電流(kA)		型式		製造者		製造年月		製造番号		遮断装置兼用		内蔵		設置年月	
14		常用		過電流ロック機構付負荷開閉器(SOG)		7200		200				GLT-B-MNN		戸上電機製作所		2001/01		E154530		-		-		-	

構内区分開閉器用GR		用途区分		種類		定格電圧(V)		定格電流(A)		容量(kA)		型式		製造者		製造年月		製造番号		設置年月	
構内区分用		地絡継電器(GR)				100		0.0		0.0		LTR-M-O		戸上電機製作所		2001/01					

高圧設備台帳(高圧ケーブル)

高圧ケーブル		用途区分		種類		場所		定格電圧(V)		公称断面積(mm²)		直長(m)		埋設有無		製造者		製造年月		種類		端末(電圧側)		端末(負荷側)		施工年月		設置年月	
引込用		その他		地中		6600		38		70		有		住友電気工業		2001/01		フレハブ		その他(不明)		フレハブ		その他(不明)		2001/01			

高圧設備台帳(主変電所)

受(変)電設備		設置場所		設置場所名称		設備形態		主変断方式		製造者		製造年月		設置年月	
				4階屋上		一般キュービクル		PF-S		内外電機製作所		2001/01			

遮断器		用途区分		バンク名称		種類		定格電圧(V)		遮断電流(kA)		設置年月		PF内蔵		型式		製造者		製造年月		製造番号		設置年月	
70-1		主遮断器用		LB6(PF付)				7200		200.0						SCL-6B		三菱電機		2001/01		0330M			

電力ヒューズ		用途区分		定格電圧(V)		定格電流(A)		遮断電流(kA)		種類		型式		製造者		製造年月		交換年月		取付機器	
遮断器用				7200		50		40.0				CL-LB		三菱電機		2001/01				道 70	
遮断器用				7200		50		40.0				CL-LB		三菱電機		2001/01				道 70	
遮断器用				7200		50		40.0				CL-LB		三菱電機		2001/01				道 70	

計器用変流器		用途区分		定格電圧(V)		1次電流(A)		2次電流(A)		負荷(VA)		CT構造		型式		製造者		製造年月		製造番号		設置年月	
電流変成用				900		5.00																	
電流変成用				500		5.00																	
電流変成用				400		5.00																	
電流変成用				400		5.00																	

変圧器(型式データ)		用途区分		バンク名称		相(φ)		T-結線		容量(kVA)		定格電圧(V)		1次		2次		2次2		3次		定格2次電流(A)		タップ電圧(V)		型式		製造者		製造年月		製造番号		設置年月	
24-1		電灯用		電灯		1		星3		100.0		6600		210		105		0		0		476.6		6600		SOU-CR		日立製作所		2001/01		H18252004			
32-1		動力用		動力		3		3φY-Δ		100.0		6600		210		0		0		0		274.6		6600		SOU-YDCR		日立製作所		2001/01		H18311010			

変圧器(その他データ)		用途区分		バンク名称		接地方式		絶縁方式		1次側専用保護		過負荷警報		油量(l)		新油年月	
24-1		電灯用		電灯		中性線接地		油入式		無		Th式		65.0			
32-1		動力用		動力		中性線接地		油入式		無		Th式		77.0			

変圧器(PCB情報)		用途区分		バンク名称		含有		含有量(mg/kg)		機器状態		検査実施年月日		廃棄処理年月日	
24-1		電灯用		電灯		無(検査不要)				使用中					
32-1		動力用		動力		無(検査不要)				使用中					

コンデンサ		用途区分		バンク名称		相(φ)		定格電圧(V)		容量(μF)		1/7kV有無		過電流保護		絶縁方式		放電コイル		型式		製造者	
-------	--	------	--	-------	--	------	--	---------	--	--------	--	---------	--	-------	--	------	--	-------	--	----	--	-----	--